

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Начальник КП «Чортківське  
виробниче управління  
водопровідно-каналізаційного  
господарства»

Гордієнко В. М.




**ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК 95-70**  
роботи теплових мереж від котельних з котлами низького тиску  
КП «Чортківське ВУВКГ» Чортківської міської ради  
з температурою нагріву теплоносія не вище 95°C

| Температура зовнішнього повітря | Температура води в подаючому трубопроводі 95 °С | Температура води в зворотному трубопроводі 70°С |
|---------------------------------|---|---|
| +10                             | 40,0  | 34,0  |
| +9                              | 41,0  | 36,0  |
| +8                              | 44,0  | 38,0  |
| +7                              | 46,0  | 38,0  |
| +6                              | 48,0  | 41,0  |
| +5                              | 49,0  | 42,0  |
| +4                              | 52,0  | 44,0  |
| +3                              | 54,0  | 46,0  |
| +2                              | 56,0  | 47,0  |
| +1                              | 58,0  | 48,0  |
| ±0                              | 59,0  | 49,0  |
| -1                              | 61,0  | 50,0  |
| -2                              | 63,0  | 51,0  |
| -3                              | 65,0  | 52,0  |
| -4                              | 66,0  | 53,0  |
| -5                              | 68,0  | 54,0  |
| -6                              | 70,0  | 55,0  |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| -7  | 72,0 | 56,0 |
| -8  | 73,0 | 57,0 |
| -9  | 75,0 | 58,0 |
| -10 | 77,0 | 59,0 |
| -11 | 79,0 | 60,0 |
| -12 | 79,0 | 62,0 |
| -13 | 82,0 | 63,0 |
| -14 | 84,0 | 64,0 |
| -15 | 85,0 | 64,0 |
| -16 | 87,0 | 66,0 |
| -17 | 87,0 | 67,0 |
| -18 | 90,0 | 68,0 |
| -19 | 93,0 | 69,0 |
| -20 | 94,0 | 69,0 |
| -21 | 95,0 | 70,0 |

Головний інженер

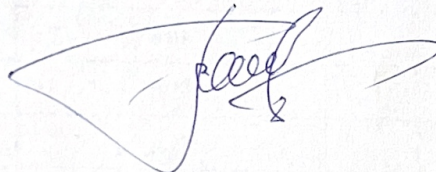

Батиров В. В.